



FÖRKLARINGAR

- VP Värmepump NIBE S735 Anslut/s med Aku-Comp
- TM Tilluftsmodul Anslut/s med Aku-Comp
- AV1 Avluftskanal
- U1 Utluftskanal
- F1 Fånluftskanal
- T1 Tilluftskanal
- B11 Brandisolering E115, 30mm näthärra på ovanvar kanal
- K13 Kondensisolering PE30
- V18 Värmeisolering 100 mm Byggnatts eller 200 mm lössull (BE)
- L01 Ljuddämpare drökula- SLCU 50
- L02 Ljuddämpare rektangulär LRCA
- L03 Ljuddämpare flexibel REC Aku-Comp, 600 mm
- F01 Fånluftsdon TFP Fresh
- F05 Spisåkt/Kåpa med tät baksjäll
- T01 Tilluftsdon TFP Fresh
- T04 Tältröksventil TAV / Ytterväggsgaller ABC-YG
- YGI Ytterväggsgaller med låda ABC-YG/L
- TH1 Taklufv Akcent T150
- TH2 Taklufv Systemair THB60

-  Tilluftskanal på vind eller i ovanliggande plåttag
-  Fånluftskanal på vind eller i ovanliggande plåttag

Rifringen är utförd enligt gällande BBR:s krav. Justering skall utföras efter färdigt montage.

Kanalsystem i tätast fähetetsklass C, skall sammanfogas enligt materialleverantörens anvisningar.

Genomgång av husets luktspjäll efteråtätas noggrant. Ev. märkerade renspunkter kontrolleras/samordnas med lokala sohmingsstrikret.

Samtliga utluftsventiler måste vara öppna för att erforderlig luftomsättning skall erhållas. Lokaledstärder skall vara försedda med separata utluftsrinng och tästutande eldstödstöcker. (BE)


Vid montering av fånluftsventil i tvärstingna kontrollera och ev. justera efter torckspjälls/fumlerens placering.

Vid montering av inkanal kontrollera och ev. justera placering efter gällande köksritning. Kontrollera även att inkanalens dimension är lika med eller större än fånrens/kåpans kanalanslutning.

K13 Kondensisolering diffusionsstätt isolerstrumpa PE30 skall monteras på kanalen i hela dess längd. OBS! Teglas helt tät not-aggregat respektive taklufv eller ytterväggsgaller. Eventuella skaver/skador skall teglas tätta utan att isoleringen komprimeras. Rensstöcker placeras i samråd med entreprenör.

← Ventilationsrörna vid dörr

Luftfröden Hill/från
Totalt 69/75

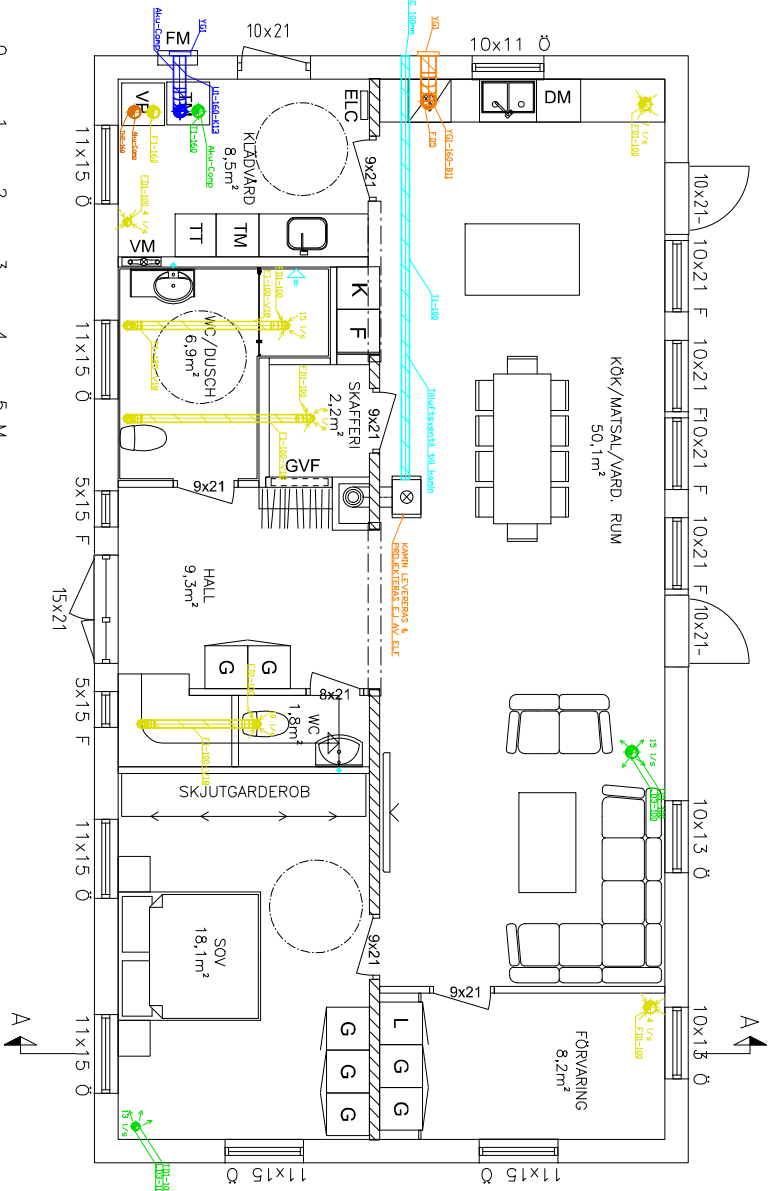

HANDLAGGARE		NYBYGGNAD BOSTADSHUS	
RITAD AV		VEN LEANONS-RINING	
GRANSKAD AV	DATUM	AVTALSNUMMER	SKALA
	25-08-29		1:100
		RITINGSNUMMER	REV