



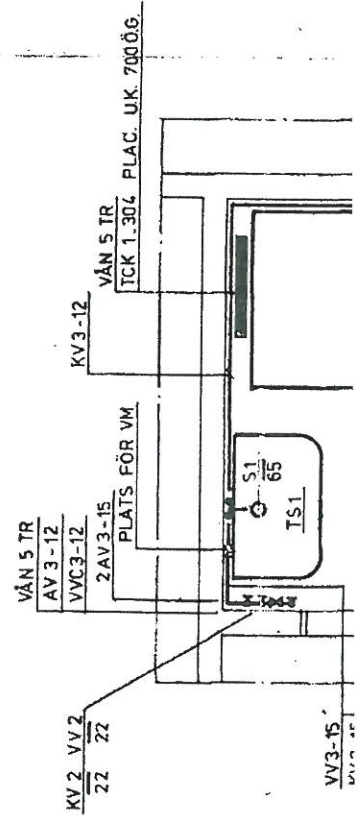

FORESKRIFTER

- S1 = GJUTNA NORMAL-AVLOPPSRÖR
- S2 = PVC-AVLOPPSRÖR HTA
- KV1 = KOPPARRÖR SMS 1890, SERIE 2
- VV1 = KOPPARRÖR SMS 1890, SERIE 2
- VVC1 = KOPPARRÖR SMS 1890, SERIE 2
- KV2 = KOPPARRÖR SMS 1891-MED PLASTMÄNTEL
- PRISOL
- VV2 = KOPPARRÖR RSK 176 21 -- "PLUS PRISÖL"
- VVC2 = KOPPARRÖR RSK 176 21 -- "PLUS PRISÖL"
- KV3 = KOPPARRÖR MJUKLODGADE FÖRKROMADE
- VV3 = KOPPARRÖR MJUKLODGADE FÖRKROMADE
- VVC3 = KOPPARRÖR MJUKLODGADE FÖRKROMADE
- TS1 = TVATTSTALL 560 x 420 GBG 615-2
- VK1 = VATTENKLOSETT GBG 325 T
- BK2 = BADKAR GBG TYP 4301
- BL1 = DISKBANKSBLANDARE RSK 831: 79 43
- BL3 = KAR- OCH DUSCHBLANDARE RSK 811 38 70
- AV3 = KULVENTIL RSK 854 06 --

DETALJ NR 23 (15 ST)

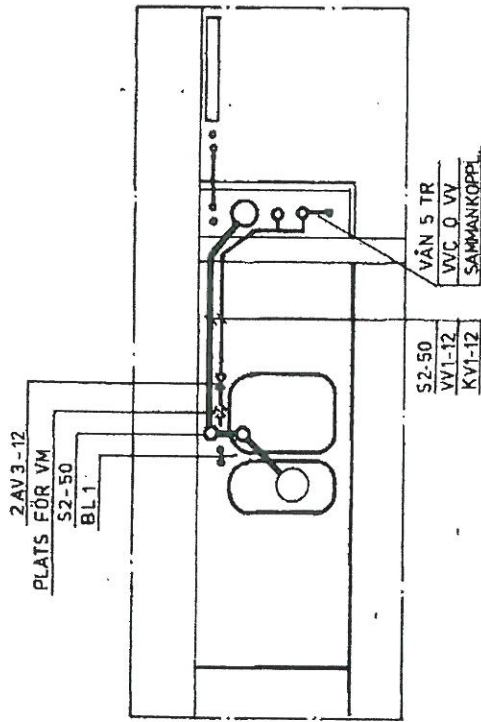

- B1 = GÖLYBRUNN RSK 710 21 55  
~~AV3 = KULVENTIL RSK 854 06 --~~  
KOPPLINGSLEDNINGAR

- |        |         |     |         |
|--------|---------|-----|---------|
| BK:    | 12x1    | KV3 | VV3     |
| DUSCH: | 10x0,8  |     |         |
| TS:    | 8x0,8   |     |         |
| VK:    | 8x0,8   |     |         |
| DB:    | 10x0,8  | KV1 | VV1     |
|        | L=0,6 m |     |         |
|        |         |     | L=0,6 m |