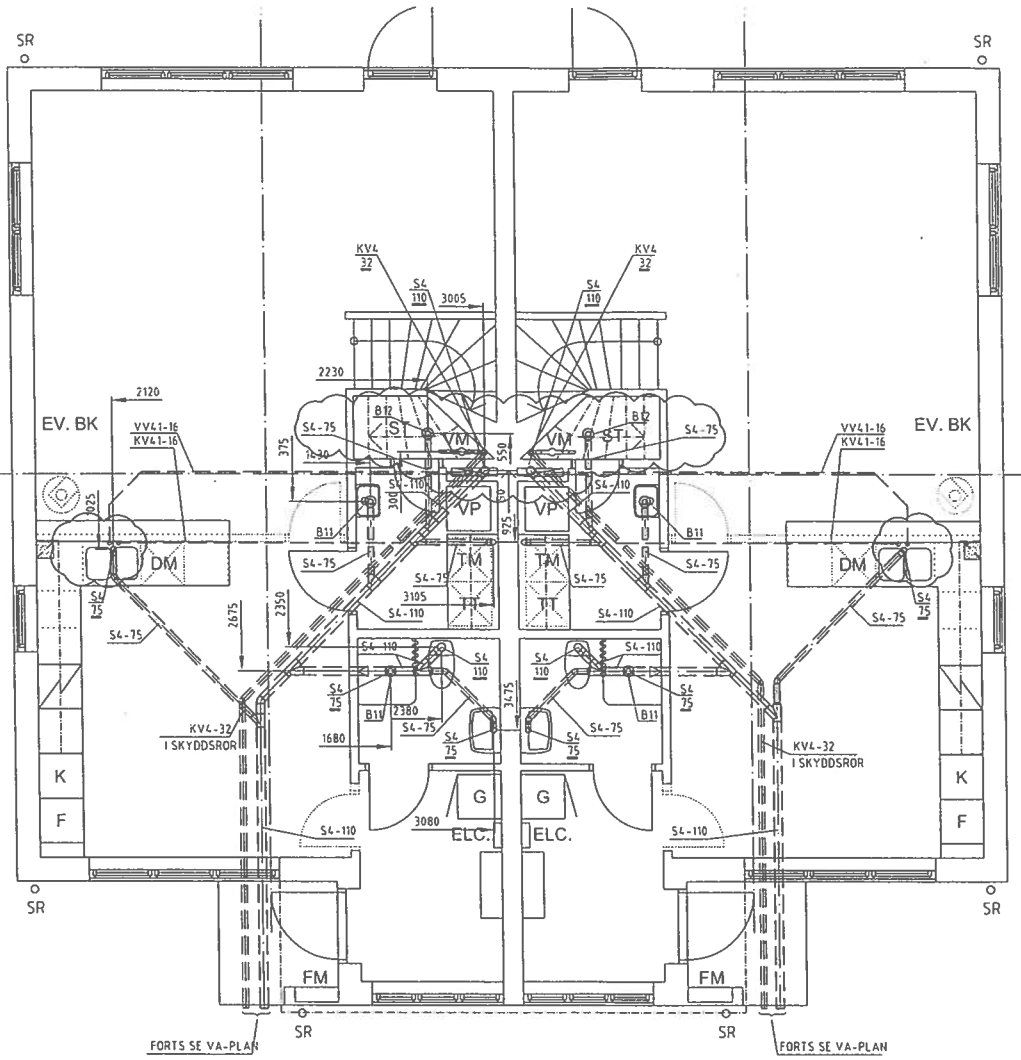

PLAN 1, ENTRÉPLAN
HUS 16, 18, 20, 30

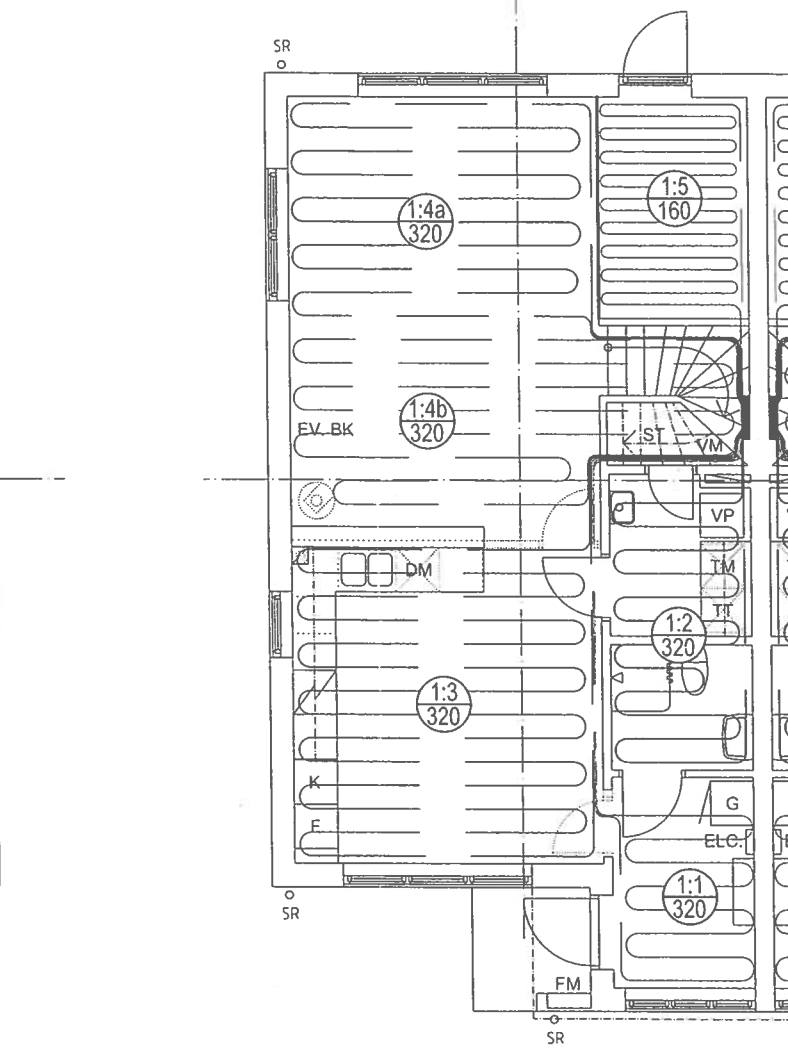

PLAN 1, ENTRÉPLAN
HUS 17, 19, 21, 29

LEDNINGAR I MARK

Fördelare: 1
Systemtemp.: 36,0 / 30,9 °C
Flöde: 322 l/h / 5,4 l/min
Max tryckfall: 6,6 kPa

Krets	System	c/c	Längd(m)	Inj.värde VKF	Inj.värde VKF-i*
1	L16	320	33.5	2.50	0.75
2	L16	320	28.4	2.50	0.75
3	L16	320	70.0	2.50	0.75
4a	L16	320	52.6	2.50	0.75
4b	L16	320	52.6	2.50	0.75
4	L16	160	43.8	5.75	5.00

*VKF-i: LKVärmekretsfördelare med flödesindikatorer

INJUSTERINGSVENTIL SKALL MONTERAS FÖR RESP FÖRDELARE.

GV-KRETSENS TILLOPPSLEDNING SKALL LIGGA 50-100MM-INFRÅN INSIDA YTTERVÄGG.

INGEN FÖRLÄGGNING AV KRETS UNDER GOLVMONTERAD WC.

GOLVVÄRME

ORIGINALFORMAT A1
FORMAT A1 SKALA 1:50
FORMAT A3 SKALA 1:100

METER 0 1 2 3 4 5

FÖRKLARINGAR

LEDNINGAR I MARK

S4 = Spillvattenledning av Mark-PP

KV4 = Kallvattenledning PEM PN10

KV41, VV41 = Tappvattenrör LK PE-X Uni X med tomrör (RiR). Förläggs i isolering

B11 = Golvbrunn Purus Brage 75, RSK 711 39 30

B12 = Översvämningsskydd Purus Safe RSK 713 84 41

B13 = Golvbrunn Purus Brage 75 med NOOD vattenlås, RSK 711 39 30N

Tätheтsprovning av självfallsledning utförs enl VAV P50.

Renspolning av ledning utförs i anlsutning till slutbesiktning.

Samtliga öppna rörändar täcks med lock.

GOLVVÄRME

1:1 / 240 = Slingbeteckning / c/c-avstånd rör i mm

Golvvärmerör LK Uni-X dim 16

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

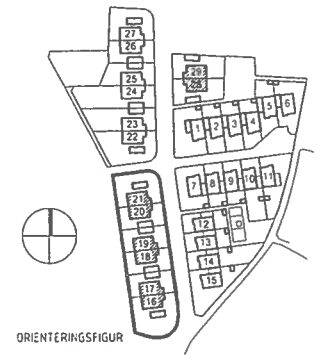

RELATIONSHANDLING

BESQAB

TRÄDGÅRDSSTADEN I VALLENTUNA

Structor

A	VERA Arkitekter AB	T: 08 545 89 250	F: 08 660 91 98
K	-	T: -	F: -
V	Structor Installationsteknik AB	T: 08 522 57 920	F: 08 545 55 640
E	-	T: -	F: -
L	Hovamark AB	T: 08 556 00 903	F: 08 556 00 929
M	-	T: -	F: -

UPPDRAG NR	RITAD AV	HANDLÄGGARE
1174-010	LHg	L Hägg
DATUM	ANSVARIG	
2010-06-16	M Lezin	

Etapp 2, parhus
Hus 16-21, 28-29
Ledningar i mark
Golvvärme

SKALA	NUMMER	BET
1:50	V-52.1-201	

PLO 2011-04-15 11:25 /\UPPDRAG\1174 BESQAB PRO EK\UTVECKLING AKTUELL TRÄDGÅRDSSTADEN, VALLENTUNA\V\PLOT\V-52-1-201.DWG LARS HÄGG

XREF