

Vilka regler gäller för mitt hus?

En byggnad ska uppfylla de regler som gällde när byggnaden uppfördes.
Därför måste du veta när ditt hus är byggt.

62:1

:1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

:11 Tillämpningsområde

Bestämmelserna avser trappa som utgör den väsentliga utrymningsvägen från lägenhet eller utrymme där personer stadigvarande vistas (huvudkommunikation).

:14 Räcken och ledstänger

Trapplopp eller trapplan som inte avgränsas av vägg eller anordning som ger motsvarande skydd förses med betryggande räcke.

Där trapplopp gränsar mot vägg eller motsvarande anordning uppsätts ledstång med handledare.

I trappa avsedd för mötande gångfiler eller avsedd att medge flera gångfiler i samma riktning uppsätts ledstång eller motsvarande räcke på trapploppets båda sidor.

I trappa inom eller utanför byggnad där trapplopp av funktionsskäl (utrymningstrappa i skola, samlingslokal o d) görs bredare än 2,5 m uppsätts räcke eller ledstångsanordning som uppdelar trapploppet i två eller flera parallella lopp. Sådant smalare trapplopp görs med minst 1,1 m fri bredd mellan handledare.

:2 TRAPPA I BOSTADSHUS

:21 Trappas bredd

:211 Trappa inom lägenhet

Trappa som förbinder två eller flera plan inom lägenhet utförs i regel med bredden minst 0,9 m.

Trappa svängd mer än 120 grader utförs med den större bredd transporter genom trappan kräver (vanligen ca 1,1 m).

- :2111 Mindre trappbredd får godtas inom bostadslägenhet där samtliga våningsplan som trappan förbinder har annan utrymningsväg (t ex s k ateljélägenhet där både det undre och det övre planet har dörrförbindelse till byggnadens trapphus).

:22 Trappas stegförhållanden och lutning

:221 Allmänt

Steg ges vanligen sådana mått att summan av två steghöjder och en stegbredd blir 0,58—0,64 m. Vid låga steghöjder kan andra mått ifrågakomma (se fig 62:221). Trappor med stegförhållanden inom de i figur 62:221 markerade ytorna I och II kan anses godtagbara. De brantare förhållanden som anges av lägen inom ytan I bör endast användas undantagsvis och vid korta trappor inom lägenhet.

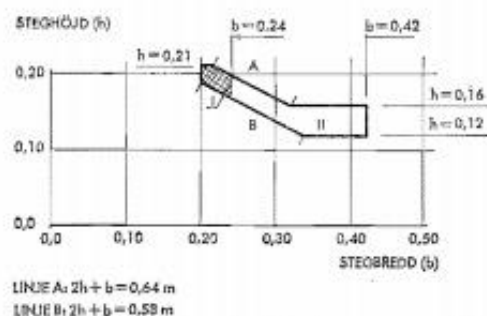


Fig 62:221 Lämpliga kombinationer av steghöjd och stegbredd vid trappor.

I byggnad som huvudsakligen är avsedd för äldre personer såsom pensionärsbostäder o d eller för barn under skolåldern bör steghöjden göras 0,14—0,15 m.

:222 Trappa inom lägenhet

Trappa mellan våningsplan med utrymmen där personer stadigvarande vistas (bostads- och arbetsrum) utförs med stegbredden minst 0,22 m och lutningen högst 40 grader.